

MÉNSULA TIPO C

10-2-6

MATERIAL

Acero SAE1010 según IRAM-IAS U 500-503
Perfil UPN5


TRATAMIENTO

Cincado en caliente según IRAM 20022

OBSERVACIONES

Herraje de brazo-soporte para aisladores en ángulos, derivación y fines de red

| Tensión | Medidas (mm) | | | | | |
|---------|--------------|-----|-----|-----|----|----|
| | A | B | C | D | E | F |
| 15kV | 600 | 350 | 450 | 180 | 40 | 50 |
| 35kV | 640 | 470 | 495 | 180 | 40 | 50 |

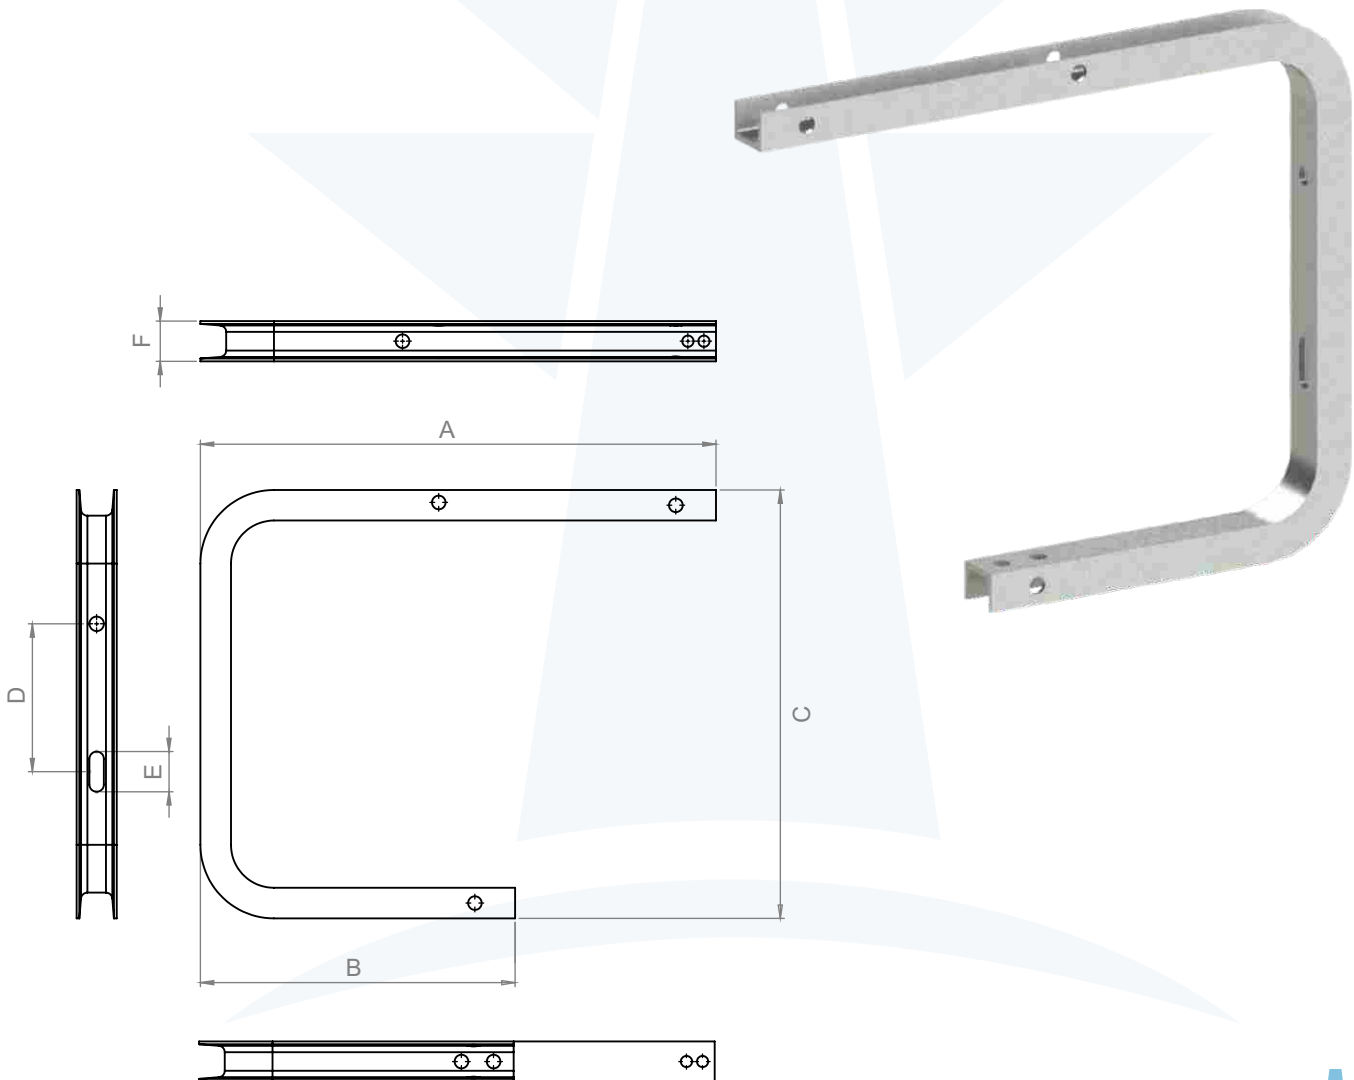

www.tareasrl.com.ar
info@tareasrl.com.ar

Avenida Antártida Argentina 2940
Llavallol. Provincia de Buenos Aires.
5092-2201 / 4298-0196

